



Informe de Cumplimiento Ambiental 1er. Trimestre 2015

Mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos

Preparado Para:

**Dirección de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Gobierno de Guatemala**

Preparado Por:

**Gerencia de Ambiente
Mina Marlin
Montana Exploradora de Guatemala, S.A.**



San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala.

Mayo 2015





Índice de Contenido

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	6
Calidad de Aire y Niveles de Ruido	7
Metodología	7
Estaciones de muestreo.	7
Parámetros	8
Equipos	8
Laboratorio	10
Resultados y Discusión	10
Datos Meteorológicos	13
Calidad de Agua	15
Agua Superficial.....	15
Agua Subterránea	17
Descargas	17
Metodología	19
Control y Aseguramiento de Calidad.....	23
Resultados y Discusión.....	24
Calidad de Sedimentos	35
Conclusión	37
Anexos.....	38
Anexo 1 Resultados de laboratorio calidad de aire	38
Anexo 2 Resultados de laboratorio de calidad de agua	38
Anexo 3 Resultados de laboratorio de calidad de sedimentos.....	38
Anexo 4 Informe de monitoreo de biología acuática época lluviosa 2014.	38

Índice de Tablas

Tabla 1: Características de las estaciones de medición de calidad de aire	8
Tabla 2: Niveles de PM ₁₀ – Estaciones alrededor Mina Marlin.....	10
Tabla 3: Niveles de ruido – Estaciones alrededor Mina Marlin.....	11
Tabla 4: Datos meteorológicos	13
Tabla 5: Descripción de los cuerpos superficiales	15
Tabla 6: Estaciones de monitoreo de agua superficial.....	18
Tabla 7: Estaciones de monitoreo de agua subterránea.....	18
Tabla 8: Parámetros analizados	21
Tabla 9: Tiempos de retención y preservación para muestras	23
Tabla 10: Resultados de descargas.....	27
Tabla 11: Volúmenes de descarga	27
Tabla 12: Resultados de calidad de agua río Tzalá	28
Tabla 13: Resultados de calidad de agua Riachuelo Quivichil y río Cuilco.....	30
Tabla 14: Resultados de calidad de agua subterránea	33
Tabla 15: Resultados de calidad de sedimentos Río Tzalá.....	35
Tabla 16: Resultados de calidad de sedimentos Riachuelo Quivichil y Río Cuilco	36

Acrónimos y Abreviaturas

MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala

BM: Banco Mundial

IFC: International Finance Corporation

SM: Standard Methods for the Examination of Waste Water

SVL: SVL Analytical.

ECOSISTEMAS: Laboratorio Analítico ECOSISTEMAS

EIA&S: Estudio de Impacto Ambiental y Social

USEPA: United States Environmental Agency

UTM: Universal Transverse Mercator

NAD27: North American Datum 1927

msnm: Metros sobre el nivel del mar

LB: Línea Base

In-Situ: "En el lugar"

Unidades

mg/L: Miligramo sobre litro

u.e.: Unidades estándar

µS/cm: Micro-Siemens por centímetro

°C: Grados Celsius

NMP: Número más probable.

LEQ: Promedio Integrado Equivalente

dB(A): Decibelios en la escala A.

PM₁₀: Material particulado menor de 10 micrómetros

mm: Milímetros de precipitación o evaporación.

km/h: Kilómetros por hora

mm Hg: Milímetros de mercurio, presión barométrica.

%: Porcentaje de humedad relativa.

Min: Mínimo estadístico

Max: Máximo estadístico

m³: metros cúbicos

U Pt-Co: Unidades de color Platino Cobalto.

µg/m³. Microgramos sobre metro cúbico.

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta los resultados de monitoreo obtenidos durante el 1er. trimestre (enero, febrero y marzo) del año 2015, para la Mina Marlin de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Este informe se presenta a la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de dar cumplimiento al requisito VIII de la resolución 779-2003/CRMM/EM de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil tres (29/09/2003) en la cual se aprobó el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA&S) de la Mina Marlin I.

El informe contiene el proceso de las actividades realizadas, durante los monitoreos de calidad del aire ambiental en comunidades aledañas; los niveles de presión sonora ambiental, la calidad de agua superficial, subterránea, en ríos, quebradas, condiciones meteorológicas y calidad de sedimentos. También se presentan los reportes de laboratorios, identificación de estaciones de muestreo, metodologías, mapas, y cuadros comparativos respecto a los dos trimestres anteriores, análisis y discusión de resultados.

Siguiendo las consideraciones descritas en el Oficio-MARN-DIGARN/828-2011/ECM/vem, se han adjuntado los resultados de los monitoreos con una base mensual de comparación así como consideraciones solicitadas por el Ministerio de Ambiente.

Se concluye que los parámetros analizados están en cumplimiento con los estándares aplicables y en relación a los dos trimestres anteriores para los parámetros más relevantes.

Calidad de Aire y Niveles de Ruido

Contenido de la Sección

Calidad de Aire

Metodología

Parámetros

Equipos

Laboratorio

Resultados y Discusión

En el presente informe se adjuntan los resultados del monitoreo ambiental de calidad de aire del 1er. trimestre 2015. Los parámetros que se analizan fueron establecidos en el programa de monitoreo ambiental, descrito en el Capítulo 10 del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA&S) del Proyecto Minero Marlin. Los parámetros evaluados son:

- La calidad del aire ambiental mediante la medición de la concentración de partículas respirables con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM_{10}), en receptores aledaños a la mina,
- Los niveles de presión sonora ambiental mediante la medición de decibeles en la escala A (dBA) en comunidades aledañas a la mina.

Los equipos y los métodos empleados para realizar los análisis son acordes con las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América (USEPA). Los resultados de laboratorio para calidad del aire (PM_{10}), fueron comparados contra el estándar de la USEPA, mientras que los resultados de niveles de presión sonora fueron comparados contra las guías del Banco Mundial y la Línea Base. Los datos de los dos Informes anteriores (3er. trimestre y 4to. trimestre del 2014) están incluidos para comparación.

Metodología

Estaciones de muestreo.

Para establecer la calidad del aire ambiental y niveles de ruido se tomaron mediciones de 6 estaciones de muestreo en los receptores más cercanos a la mina.

Las estaciones están ubicadas en los alrededores de los límites de las propiedades de Montana. En la tabla 1 se presenta la información general de cada estación y en el Mapa 1 se observa la ubicación geográfica de las estaciones.

Dentro del Capítulo 10 Del EIA&S se describen las estaciones de monitoreo para la Mina Marlin, estas son AQ1, AQ2, AQ4, AQ7, AQ9, AQ12.

Los estándares de comparación de PM_{10} USEPA, estándares de comparación Ruido Banco Mundial

Tabla 1: Características de las estaciones de medición de calidad de aire

Estación	Elevación msnm	Coordenadas UTM		Medición		Ubicación
		X	Y	Ruido	PM ₁₀	
AQ1	2,322	638562	1684671	X	X	Aldea Ágel, al oeste de la mina viento abajo.
AQ2	2,190	640077	1685050	X	X	Caserío San José Nueva Esperanza al noroeste de la Mina, viento abajo.
AQ4	1,990	641087	1686216	X	X	Caserío San José Ixcaniche, al norte de la Mina viento abajo
AQ7	2,090	641918	1682175	X	X	Aldea Carrizal Poj, al sureste de la Mina, viento arriba
AQ9*	1,852	643374	1684306	X	X	Caserío Tzalem al este de la Mina, viento arriba
AQ12*	1,940	644087	1688404	X	X	Caserío Chuena área de influencia por tráfico

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

*Las estaciones AQ9 y AQ12 no presentan línea base y se colocan como comparación en áreas fuera de la influencia del proyecto.

Parámetros

Calidad de aire

- Concentración de material particulado (en microgramos por metro cúbico – $\mu\text{g}/\text{m}^3$), con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros (**PM₁₀**);

Niveles de ruido

- Presión sonora - promedio integrado equivalente (**LEQ**) para 24 horas medido en decibeles en la escala A (dbA).



BGI PQ167 Air Sampling System. Equipo de Monitoreo PM₁₀



Sonómetro SoundPro DL 2900 Quest Technologies

Calidad de aire:

El equipo utilizado para las mediciones de material particulado PM₁₀ en el ambiente es el PQ167 Air Sampling System (Sistema de Muestreo de Aire), que satisface los requisitos del Método de Referencia para Muestreo Número RFPS – 1298 – 124; designado en conformidad con 40 CFR Parte 50, Apéndice J ("Referente Method for the Determination of Particulate Matter as PM – 10 in the Atmosphere"), diciembre de 1998 que es el método analítico utilizado. El equipo utilizado cumple con las especificaciones de la USEPA, descrito en el Registro Federal Vol. 63, página 69625, última modificación y actualización del método 01-2009. Los resultados de los pesos de filtros en el Anexo 1.

Niveles de ruido:

Para la realización de las mediciones de niveles de presión sonora se utilizaron los equipos "SoundPro DL Datalogging Sound Level Meter" (Medidores de Niveles de Sonido – Sonómetros) marca Quest Technologies. Los sonómetros cumplen con el estándar internacional IEC 61672-1 "Electroacoustics Sound Level Meters", de la Comisión Electrotécnica Internacional o IEC por sus siglas en inglés. El período de medición de los instrumentos fue de 24 horas continuas, para cada estación de monitoreo.

Ubicación de las estaciones de Calidad de Aire y Niveles de Ruido


Departamento de Ambiente



Leyenda

-  Estaciones de Calidad de Aire
-  Licencia de explotación

Dirección e intensidad de viento

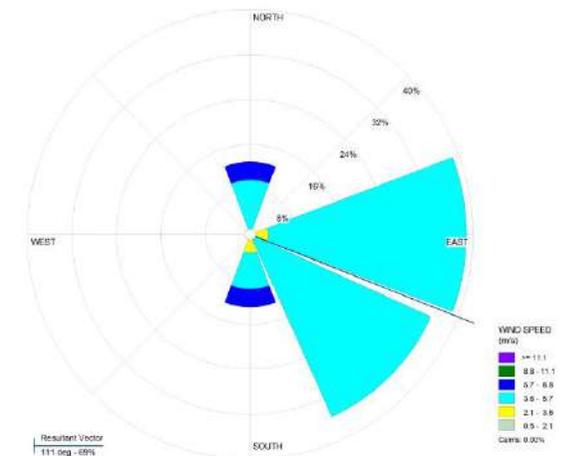

Departamento de San Marcos Ubicación del área de estudio



1:15,000
1 centímetro equivale a 0.2 kilómetros



Fuente:

Estaciones de monitoreo: Departamento Ambiental
Red Hidrográfica: Mina superficie
en base a la topografía actualizada
hasta marzo 2.008.
Verificación de campo: Departamento ambiental

Datos de proyección:

NAD 1927 UTM Zona 18 Norte
Proyección: Transversa_Mercator
Este Falso: 500000.000000
Norte Falso: 0.000000
Meridiano central: -73.000000
Factor de escala: 0.999600
Latitud de origen: 0.000000
Fecha de realización: Ago 2014.
Preparado por José Carlos Quisaca

Laboratorio

Para el análisis de PM₁₀ se utilizó el Método de Referencia de la EPA para la medición de material particulado menor o igual a 10 micrómetros, 40 CFR Parte 50, Apéndice J ("Referente Method for the Determination of Particulate Matter as PM – 10 in the Atmosphere"), diciembre de 1998.

La ecuación para el análisis gravimétrico de los filtros es la siguiente:

$$\frac{\text{Peso de muestra (mg)} \times 1000}{\text{Volumen Total de Muestra (m}^3\text{)}} = \text{Concentración (} \frac{\text{microgramos}}{\text{m}^3}\text{)}$$

Donde:

Peso de muestra, es la diferencia entre el peso final y el peso inicial del filtro.

Volumen total de la muestra, es el volumen de aire que pasó a través del filtro en m³.



Filtros de Fibra de Vidrio para PM¹⁰

Resultados y Discusión

Calidad de aire

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos durante el monitoreo de material particulado (PM₁₀), expresado en microgramos por metro cúbico (µg/m³). En la gráfica 1 se observa que los niveles están por debajo del estándar de la EPA.

Tabla 2: Niveles de PM₁₀ – Estaciones alrededor Mina Marlin


Estación	Concentración PM ₁₀ (µg/m ³)		
	3er trimestre 2014	4to trimestre 2014	1er trimestre 2015
AQ1a	34	11	33
AQ2	27	39	44
AQ4	5	16	48
AQ7	32	16	47
AQ9	21	20	11
AQ12	10	15	11

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

marzo 2015						
	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
1 - 7/3	1 de mar	2	3	4	5 AQ1a	6 AQ4
8 - 14/3	8 AQ2 AQ9 AQ12	9	10	11 AQ7	12	13 14
15 - 21/3	15	16	17	18	19	20 21
22 - 28/3	22	23	24	25	26	27 28
29/3 - 3/4	29	30	31	1 de abr	2	3 4

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Concentración PM₁₀

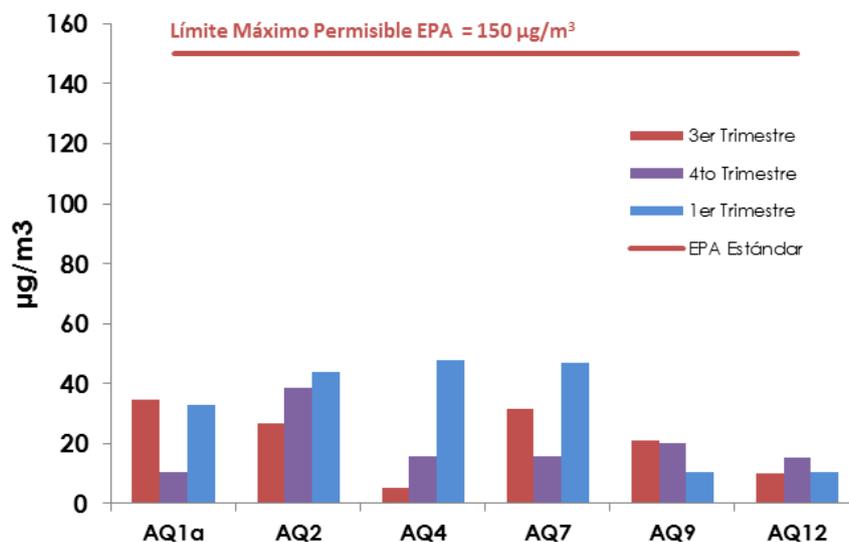

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Niveles de ruido

En la tabla 3, se observan los resultados de los niveles de ruido medidos en decibeles escala A (dBA) para el parámetro del promedio integrado equivalente (LEQ). Los resultados son comparados con los obtenidos en los trimestres anteriores y con la línea base de las estaciones en las que aplica. Los resultados muestran que los niveles de presión sonora se mantienen dentro de los límites de la línea base.

Tabla 3: Niveles de ruido – Estaciones alrededor Mina Marlin


Estación	3er trimestre 2014		4to trimestre 2014		1er trimestre 2015		Línea Base*		
	Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno	24 Horas	Promedio 24 horas	Máximo
AQ1	48.4	43.6	53.5	45.9	54.6	47.3	53.2	55.2	69.6
AQ2	56.4	49.5	46.3	49.4	51.8	51.6	54.2	51.8	66.6
AQ4	55.5	54.7	55.1	53.9	52.6	51.2	52.1	58.5	76.1
AQ7	53.8	50.3	54.7	47.0	54.2	49.1	53.0	55.4	61.9
AQ9	51.9	51.0	57.3	55.2	53.0	54.3	53.4	NA	NA
AQ12	61.1	55.2	62.3	56.8	64.3	60.1	63.3	NA	NA

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

marzo 2015																																																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="7">marzo 2015</th> <th colspan="7">abril 2015</th> </tr> <tr> <td>do</td><td>lu</td><td>ma</td><td>mi</td><td>ju</td><td>vi</td><td>sa</td> <td>do</td><td>lu</td><td>ma</td><td>mi</td><td>ju</td><td>vi</td><td>sa</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td> </tr> <tr> <td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td> <td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td> </tr> <tr> <td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							marzo 2015							abril 2015							do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					30	31					
marzo 2015							abril 2015																																																																					
do	lu	ma	mi	ju	vi	sa	do	lu	ma	mi	ju	vi	sa																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																															
29	30	31					30	31																																																																				
	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado																																																																					
1-6/3	1 de mar	2	3	4	5 AQ1a AQ4	6	7 AQ2																																																																					
8-13/3	8 AQ9 AQ12	9	10	11	12 AQ7	13	14																																																																					
15-20/3	15	16	17	18	19	20	21																																																																					
22-27/3	22	23	24	25	26	27	28																																																																					
29/3-3/4	29	30	31	1 de abr	2	3	4																																																																					

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Nivel de Presión Sonora - Período 24 hrs

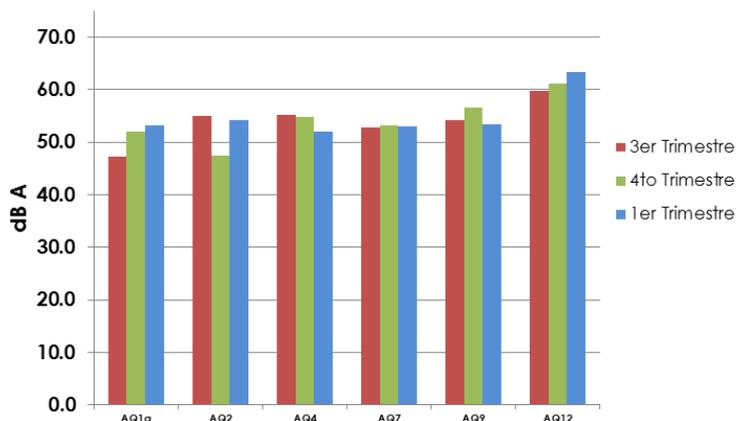

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

*La línea base fue establecida para el período de Julio 2002 hasta marzo de 2004. Para los límites del Banco Mundial (55 dB diurno y 45 dB nocturno) los promedios de línea base en las estaciones AQ1, AQ2, AQ4 y AQ7 fueron mayores a los límites establecidos por lo que se deberán sumar 3 dB al promedio de la línea base como guía de comparación.

Las estaciones AQ9 y AQ12 no presentan línea base y se colocan como comparación en áreas fuera de la influencia del proyecto.

NA: No Aplica

Datos Meteorológicos

Los datos meteorológicos fueron recopilados por una estación permanente y automática propiedad de Mina Marlin, ubicada al este de la represa de colas. En tabla 4 se presentan los datos meteorológicos recopilados durante los días que se realizaron los monitoreos, se adjuntan la rosa de viento del periodo de medición.


Tabla 4: Datos meteorológicos

Fecha	Precipitación (mm)	Evaporación (mm)	Humedad relativa Prom. (%)	Temperatura ambiente (°C)			Presión atmosférica Prom. (mm Hg)	Velocidad del viento prom. (km/h)	Dirección del viento (grados)
				Promedio	Máxima	Mínima			
01-mar	0.0	7.0	66.93	15.50	23.81	7.75	585.47	14.37	118
02-mar	0.0	6.0	66.31	15.87	23.06	9.18	585.09	18.14	135
03-mar	0.0	5.0	58.63	17.05	25.87	10.18	583.68	18.04	113
04-mar	0.0	6.0	56.47	17.93	29.31	8.37	582.42	13.90	349
05-mar	0.0	6.0	60.66	18.32	28.81	12.25	583.18	18.46	86
06-mar	0.0	5.0	69.12	15.89	21.62	12.87	584.75	16.76	93
07-mar	0.0	4.0	57.83	15.14	22.31	10.18	585.16	20.08	129
08-mar	0.0	5.0	58.37	14.86	22.93	8.56	583.60	20.55	186
09-mar	0.0	8.0	55.63	15.82	25.68	6.87	581.89	14.13	107
10-mar	0.0	6.0	56.84	17.16	27.43	8.06	581.91	15.79	74
11-mar	0.0	2.0	50.97	18.18	29.31	10.31	583.17	13.63	103
12-mar	0.0	4.0	66.38	17.72	25.62	11.68	583.52	14.31	113
13-mar	0.0	5.0	65.15	18.19	27.43	14.56	582.90	15.75	118
14-mar	0.0	4.0	60.04	17.68	26.00	10.12	582.51	15.40	107
15-mar	0.0	5.0	61.88	16.34	24.31	9.62	583.69	16.59	124
16-mar	0.0	7.0	62.77	15.91	22.50	11.62	584.70	18.02	124
17-mar	0.0	5.0	57.84	15.80	25.31	7.50	584.42	17.19	6
18-mar	0.0	7.0	59.22	17.69	27.06	10.18	583.46	16.77	122
19-mar	0.0	6.0	64.42	17.98	24.43	13.18	583.35	13.94	134
20-mar	0.0	6.0	61.56	18.31	26.12	13.06	584.14	16.00	123
21-mar	0.0	6.0	58.52	18.58	26.31	10.31	584.03	15.04	122
22-mar	0.0	8.0	58.89	19.45	27.12	13.18	583.71	20.98	6
23-mar	0.0	6.0	57.75	18.75	26.06	14.25	584.16	17.45	153
24-mar	0.0	7.0	52.61	18.04	27.00	9.37	584.60	15.58	113
25-mar	0.0	5.0	57.73	19.14	28.56	10.81	584.03	15.95	6
26-mar	9.4	3.0	66.23	18.84	29.18	13.18	583.40	14.41	105
27-mar	8.4	3.4	73.98	17.72	25.68	12.18	584.14	16.53	168
28-mar	0.0	4.0	71.26	17.32	25.75	13.81	585.49	11.55	113
29-mar	9.7	3.6	75.61	16.91	27.68	13.43	585.63	12.80	180
30-mar	0.3	3.0	77.18	16.59	24.43	12.37	585.15	9.04	180
31-mar	0.0	4.0	64.58	17.01	23.18	12.18	584.20	13.34	96




Estación Meteorológica Mina Marlin.

Precipitación 2015

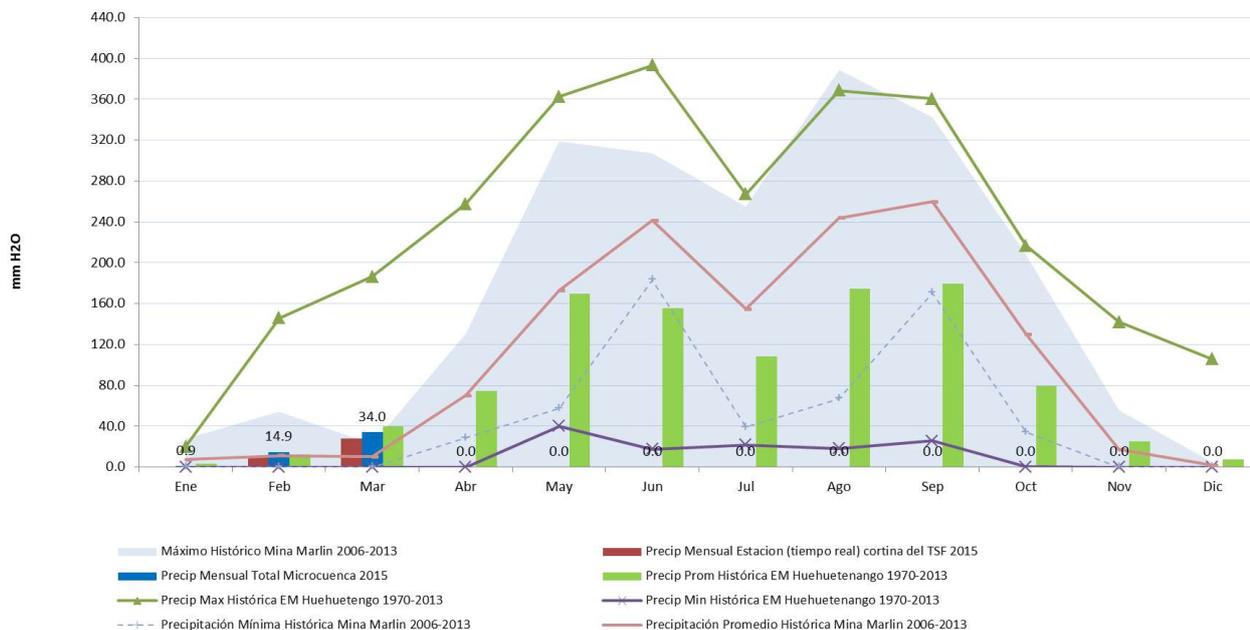

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

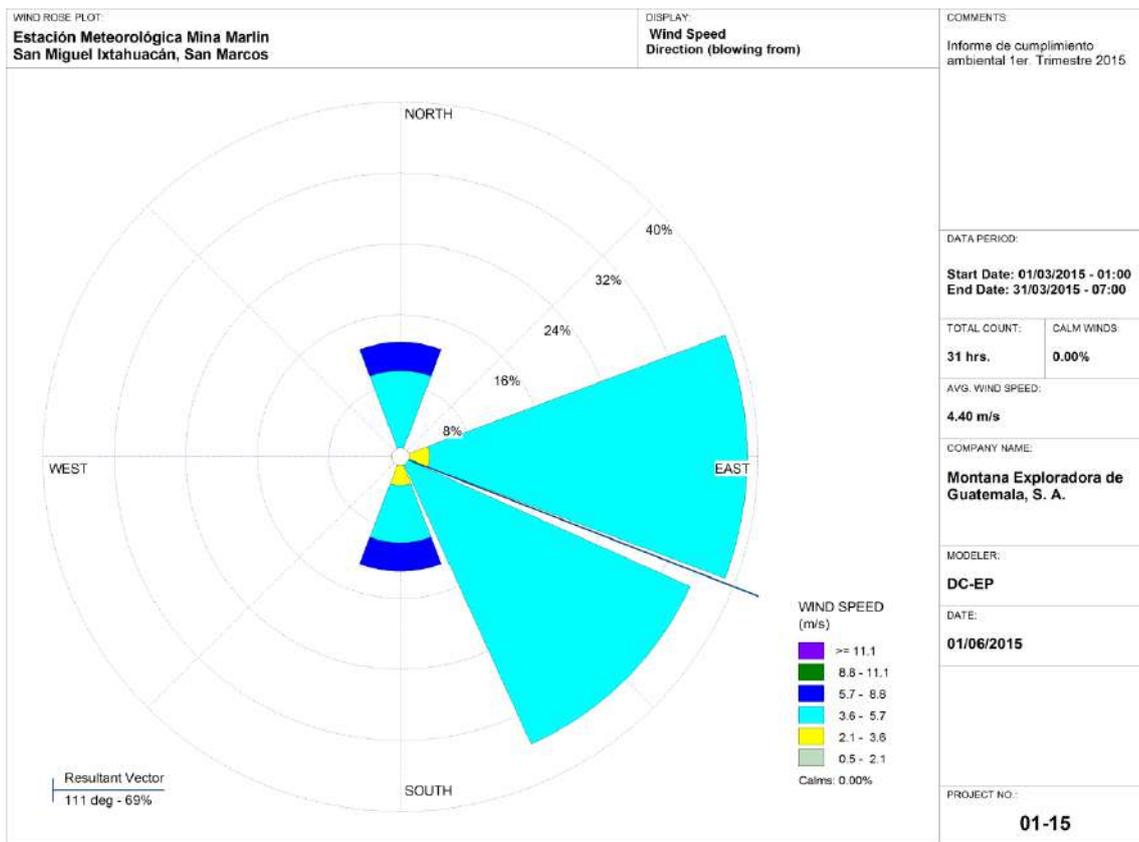

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Calidad de Agua

Agua Superficial

Para determinar la calidad del agua superficial se establecieron en el EIA&S, 6 estaciones de monitoreo en los ríos cercanos al área de la mina Marlin, los cuales son el río Tzalá, riachuelo Quivichil y río Cuilco, la descripción y ubicación de estas estaciones se muestra en la tabla 5.

Contenido de la Sección

Agua Superficial

Agua Subterránea

Descargas

Metodología

Control Y aseguramiento de Calidad

Resultados y Discusión


Los cuerpos de agua superficial alrededor de Mina Marlin son 3, Río Tzalá, Quivichil y Cuilco

Tabla 5: Descripción de los cuerpos superficiales

Cuerpo Superficial	Descripción	Imagen
Río Tzalá	El río Tzalá fluye de oeste a este hasta desembocar en el río Cuilco ubicado al este de la Mina Marlin. El río Tzalá posee un drenaje del tipo dendrítico el cual posee 5 corrientes permanentes, 36 corrientes intermitentes y 50 corrientes efímeras. El área de la cuenca del río Tzalá es de 66.19 Km ² y la pendiente de su cauce es de 12%.	
Riachuelo Quivichil	El riachuelo Quivichil se localiza al norte de Mina Marlin. Fluye de oeste a este y desemboca en el Río Cuilco. Posee 2 corrientes permanentes, 7 intermitentes y 10 efímeras, el área de su cuenca es de 20.34 Km ² y el porcentaje de pendiente media del cauce principal es del 7%, su tipo de drenaje es dendrítico.	
Río Cuilco	El río Cuilco es el cuerpo receptor de las aguas del río Tzalá y del riachuelo Quivichil. El río Cuilco fluye hacia el norte hasta desembocar al río Grijalva en México.	

Ubicación de las estaciones de monitoreo Calidad de Agua

Departamento de Ambiente

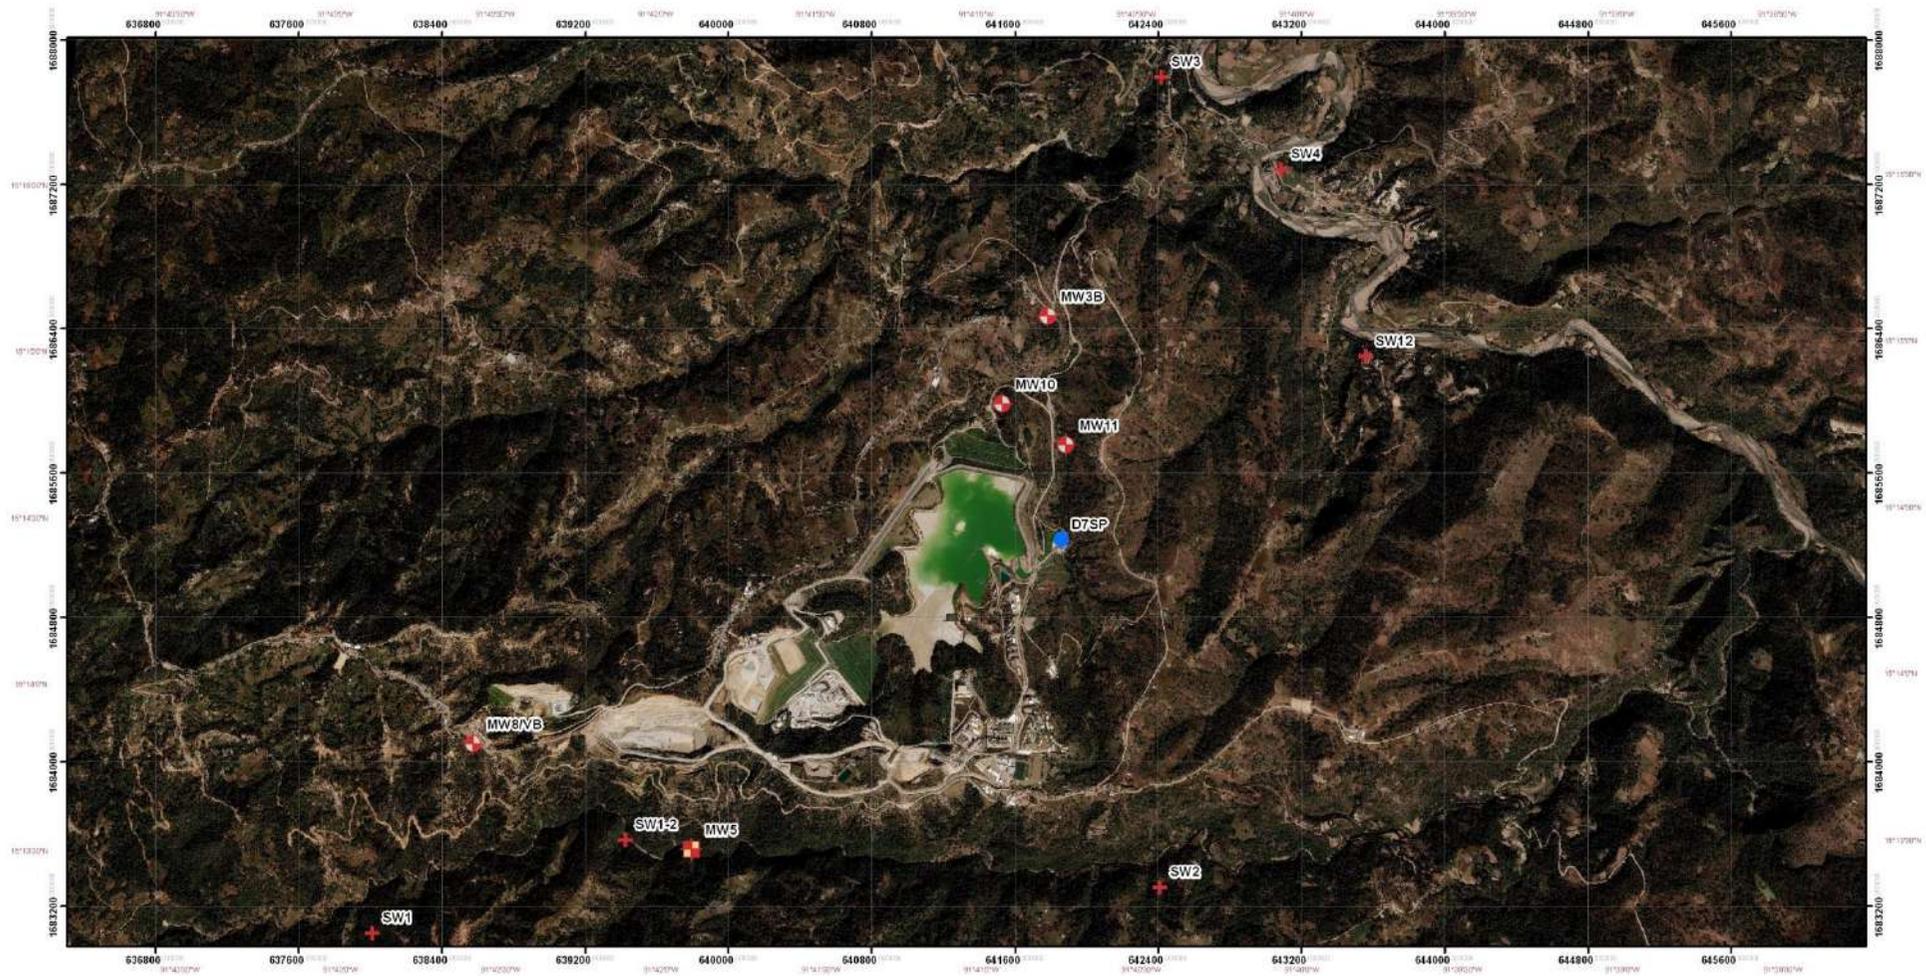

Departamento de San Marcos
Ubicación del área de Estudio



Escala



1:20,000

1 Centímetro equivale a 0.25 Kilómetros

Leyenda

Estaciones de Calidad de Agua

TIPO

-  Agua Subterránea
-  Agua Superficial
-  Descarga
-  Estación Meteorológica
-  Pozo de Producción

Fuente:

Estaciones de monitoreo: Departamento Ambiental
Red Hidrográfica: Mina superficial
en base a la topografía actualizada
hasta marzo 2008.
Verificación de campo: Departamento ambiental

Datos de proyección:

NAD 1927 UTM Zona 15 Norte
Proyección: Transversa_Mercator
Escala Falso: 0.000000
Northing Falso: 0.000000
Meridiano central: -93.000000
Factor de escala: 0.000000
Latitud de origen: 0.000000

Fecha de realización: Agosto de 2014.
Preparado por José Carlos Quezada


Agua Subterránea

Para evaluar la calidad del agua subterránea en el área de la mina, se establecieron 3 estaciones de monitoreo las cuales consisten en pozos plenamente adaptados para toma muestras por medio de bombas sumergibles, los pozos se identifican con los siguientes códigos PSA3, MW3B, MW10. El pozo de monitoreo MW10 se ha presentado como un comparativo de la zona, actualmente se encuentra en mantenimiento por lo que se adjuntan los resultados de los trimestres anteriores del pozo G11 ubicado a pocos metros del MW10 siendo pozos de monitoreo de la Represa de Colas, esto como comparación hidrogeológica. Los parámetros evaluados son los mismos que se establecieron para agua superficial, exceptuando los metales totales y la DQO.

Descargas

Planta de tratamiento aguas industriales

Siguiendo los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental, y el "Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos (Acuerdo Gubernativo 236-2006)" del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se adjuntan a este informe los resultados del monitoreo de agua de descarga de Mina Marlin. Las aguas de descarga han sido sometidas al proceso de tratamiento de la planta de aguas industriales de Mina Marlin. La estación de monitoreo de este punto tiene el código D7SP. Los parámetros evaluados y las metodologías de muestreo son las indicadas en "Reglamento el de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales". Se adjuntan en la tabla 10 los resultados y las guías de comparación para efluentes mineros del Banco Mundial, establecidas en el EIA de la Mina Marlin.

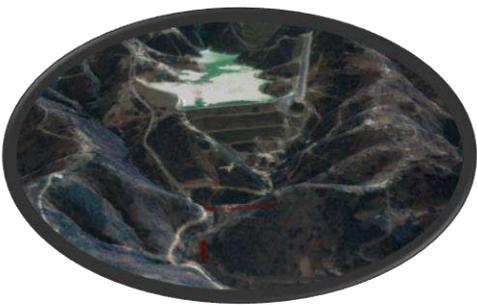

Las estaciones de muestreo, coordenadas y descripción se presentan en las siguientes tablas para aguas superficiales, subterráneas y descargas.

Tabla 6: Estaciones de monitoreo de agua superficial

Descripción de estación	Código	Coordenadas UTM*	Altitud (msnm)
<i>Río Tzalá</i>			
Aguas arriba hacia el suroeste de la mina	SW1	638090 1683260	2,380
Estación intermedia al sur de la mina	SW1-2	639512 1683493	1,945
Aguas abajo hacia el sureste de la mina	SW2	642235 1683315	1,800
<i>Riachuelo Quivichil</i>			
Estación antes de la confluencia con el río Cuilco	SW3	642349 1687545	1,634
<i>Río Cuilco</i>			
Aguas del río Cuilco antes de confluencia del riachuelo Quivichil	SW4	643107 1687305	1,620
Aguas del río Cuilco después de la confluencia del riachuelo Quivichil	SW5	642777 1688250	1,620
Río Cuilco, cercana al puente "Cuilco", La Vega, Sipacapa arriba de la confluencia del río Tzalá	SW11	647828 1684576	1671
Río Cuilco después de la confluencia del río Tzalá	SW12	643560 1686247	1624
<i>Descarga</i>			
Efluente de planta de tratamiento Mina Marlin	D7SP	641900 1685219	1883

*: Coordenadas en proyección North American Datum 1927.

Fuente: Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Tabla 7: Estaciones de monitoreo de agua subterránea

Descripción de estación	Código	Coordenadas UTM*	Altitud (msnm)
Pozo de producción de la Mina	PSA3**	639576 1683902	2,077
Aguas al oeste de la mina, aldea Agel	MW3B	641810 1686466	1,840
Aguas abajo del depósito de colas antes de confluencia con quebrada Seca	MW10	641520 1685979	1,851
Aguas abajo del depósito de colas antes de confluencia con quebrada Seca	G11	641525 1685989	1,852

*: Coordenadas en proyección North American Datum 1927.

**Pozo PSA3, pozo de producción dentro del mismo sistema del pozo MW5.

Fuente: Departamento de Calidad de Agua, Gerencia de Ambiente - Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Metodología

La metodología de toma de muestras para análisis y evaluación de los parámetros establecidos en el EIA&S, se rige bajo los procedimientos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), los lineamientos establecidos en los Métodos Standard para la examinación del Agua (Standard Methods) y el "Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos" (Acuerdo Gubernativo 236-2006) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Toma y colección de muestras.

Las metodologías de colecta de muestra y análisis son las descritas por la USEPA, Banco Mundial y Standard Methods

Afluentes	Metodología Utilizada
Aguas superficiales	Muestreo puntual discreto de toma simple
Aguas subterráneas	Muestreo discreto pasivo (método de difusión pasiva) Muestreo de micro purgado de flujo laminar. Muestreo de abatimiento y recuperación de 3 volúmenes equivalentes. (EPA)
Efluentes	
Descarga planta tratamiento	Muestreo compuesto secuencial de 12 horas, 4 muestras en un intervalo de 3 horas. Según Acuerdo Gubernativo No. 236-2006.
Descarga represa de colas	Muestreo compuesto proporcional a las horas de descarga. Dependiendo del flujo de descarga el volumen de muestra por hora es ajustado. Según Acuerdo Gubernativo No. 236-2006.

Aguas superficiales:

La toma de muestras en aguas superficiales se realiza de forma simple, discreta y puntual. Dentro de los márgenes de las corrientes de los ríos analizados la toma se realiza para los ríos Tzalá y Quivichil en las regiones de corriente localizada, es decir donde el flujo es mayormente representativo. Para el río Cuilco las muestras se toman en los puntos donde la corriente es predominante, aunque por razones de seguridad durante la época lluviosa las corrientes de este río son fuertes y durante este periodo la muestra se toma en los puntos más cercanos al centro de la corriente.

Aguas subterráneas

Las metodologías para la toma y colección de muestras para análisis de agua subterránea están divididas en 3 formas, en función del tipo de agua subterránea o pozo de monitoreo a evaluar.

Pozos de producción: Para este tipo de pozo se utiliza la metodología de abatimiento y recuperación de 3 volúmenes equivalentes¹ siguiendo la metodología de la USEPA. Generalmente el pozo de producción de Marlin se mantiene en bombeo, por lo que el abatimiento no es necesario debido a que el flujo de agua es constante y la muestra colectada es representativa por tener una recarga satisfactoria. Pozos que utilizan esta metodología son PSA3.

¹ Volumen equivalente: el volumen de la columna de agua, medido desde del fondo del pozo hasta el nivel donde se encuentra el agua. Fuente USEPA.

Pozos de monitoreo de baja recarga: Para estos tipos de pozos y sistemas en los cuales no se puede aplicar el método de los 3 volúmenes equivalentes debido a que el flujo de recarga es bajo se utilizan muestreadores pasivos de difusión (Hydrasleeves), estos son introducidos en los pozos de monitoreo por un tiempo de 24 horas dejando que el flujo del acuífero atraviese la membrana del colector y luego el volumen de análisis es retirado. Pozos que utilizan esta metodología MW10, MW11.

Pozos de monitoreo de recarga media: Para este tipo de pozo se utiliza la metodología de micropurgado de flujo laminar. Este método consiste en realizar un bombeo de bajo flujo introduciendo una bomba dedicada a la altura media de las rejillas de infiltración. El objetivo de este método es bombear el agua al mismo régimen de recarga del pozo manteniendo el nivel dinámico del pozo. La colecta de muestra se realiza hasta que los parámetros pH, conductividad, oxígeno disuelto no muestran variaciones mayores al 5% entre lecturas cada minuto. Pozos que utilizan esta metodología son MW3B, G11.

Descargas: Para los efluentes de descarga la colecta de la muestra es realizada de modo compuesto utilizando un muestreador automático programable (Teledyne Isco). Para las descargas de la planta de tratamiento de aguas industriales, el muestreo compuesto se realiza de forma secuencial con volumen fijo, debido a que el volumen de descarga es constante y fijo. Para las descargas provenientes del *spillway* desde la represa de colas el muestreo compuesto se realiza a volumen proporcional al flujo, debido a que este tipo de descargas se realizan en función de eventos de alta intensidad de precipitación que regulan el flujo de descarga en el tiempo que dura el evento. El equipo se coloca en el dissipador.

Parámetros analizados

Dentro de los parámetros considerados para el análisis de calidad de agua se encuentran los fisicoquímicos (In-Situ), fisicoquímicos (laboratorio) y química clásica, aniones, agregados orgánicos, nutrientes, metales², y parámetros microbiológicos. La lista de estos parámetros, así como su descripción y método analítico se enlistan en la tabla 8.

Los perfiles analíticos empleados se dividen en 3 grupos:



² Metales: Listado de metales evaluados por el método ICP. Divididos en dos fracciones Totales y Disueltos. Fracción **Total**: representa la totalidad de elementos detectados en la muestra. Fracción **Disueltos**: Representan los metales que se presentan en partículas o configuraciones de diámetro menor de 0.45 µm, filtrados en el campo.

Tabla 8: Parámetros analizados

Análisis	Método	Descripción
Fisicoquímicos (In-Situ)		
pH	(Instrumental)	El potencial hidrógeno medido en el campo a la temperatura de la muestra. El rango de 0 hasta 14 unidades estándar, con dos cifras decimales estabilizadas durante un periodo de 5 minutos. La medición es realizada por medio de un potenciómetro de campo debidamente calibrado a 3 puntos 4.00, 7.00 y 10.00 a 25 °C.
Temperatura	(Instrumental)	Temperatura del agua del cuerpo estabilizada a 5 minutos, medida con una termocopla o termopar con rango de -20°C hasta 50 °C con dos cifras decimales.
Oxígeno disuelto	(Instrumental)	mg/L de oxígeno disuelto en 1 L de agua. Se realiza por medio de electrodo de celda óptico Clarck o poligráfica. Rango de medición de 0 hasta 10 mg/L con dos cifras significativas decimales. La calibración debe realizarse con corrección de la presión barométrica del lugar de medición para calcular la saturación.
Conductividad específica	(Instrumental)	Inverso de la resistividad a la corriente. Se realiza por medio de celda de conductividad, con rango de 10 hasta 10,000 mS/cm. Se reporta como específica a corrección de 25 °C. No confundir con conductividad "actual" o sin corrección.
Alcalinidad	Standard Methods 2320 B	"Titulación y colorimetría para carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y alcalinidad Total"
Demanda química de oxígeno	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 410.4	"Determinación de la demanda química de oxígeno semi-automática"
Sólidos disueltos totales	Standard Methods SM 2540 C	"Sólidos disueltos secados a 180°C"
Sólidos suspendidos totales	Standard Methods SM 2540 D.	"Sólidos suspendidos secados a 105°C"
Sólidos totales	Standard Methods SM 2540 B	"Sólidos totales secados a 105°C"
Aniones		
Cloruros, fluoruros, sulfatos	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 300.0	"Determinación de iones inorgánicos por cromatografía de iones"
Sulfuros	Standard Methods SM 4500-S-F	"Determinación de sulfuros disueltos"
Cianuro Total, WAD y Libre	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 335.4 Standard Methods SM 4500-CN-I.	Determinación de cianuro total por colorimetría semi-automatizada". "Determinación de cianuro débil y disociable por destilación y colorimetría." Determinación de cianuro libre por análisis de

Análisis	Método	Descripción
	ASTM D7237	inyección de flujo"
Agregados Orgánicos		
Grasas y aceites	EPA 1664 ^a	Grasas y aceites límite de detección 1 mg/L
Hidrocarburos totales	EPA 8015Bmod	Diesel y Lube Oil
Nutrientes		
Nitrógeno de amonio	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 350.1	"Determinación de nitrógeno de amonio por colorimetría semi-automatizada".
Nitrógeno Kjeldahl	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 351.2	"Determinación de Nitrógeno Kjeldahl por colorimetría semi-automatizada".
Nitrógeno de Nitritos-Nitratos	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 351.2	"Determinación de nitrógeno de nitritos-nitratos por colorimetría semi-automatizada".
Metales, cationes, y no Metales	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, método 6010B	"Determinación de metales por espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inducido ICP".
	Para los metales Selenio, Talio, Arsénico, Cadmio, Antimonio, el método analítico es el EPA 6020.	Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estroncio, Fósforo, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Silicio, Sodio, Talio, Titanio, Vanadio, Zinc
	Para mercurio el método analítico es EPA 7470 ^a .	

Fuente: SVL Analytical, ECOSISTEMAS S.A.

Control y Aseguramiento de Calidad

Preservación y manejo de muestras

Las muestras colectadas en el monitoreo de calidad de agua han sido sometidas a un sistema de control y aseguramiento de calidad. Estos controles se desprenden de los lineamientos de la USEPA, Banco Mundial y Standard Methods para la colecta, manejo y preservación de muestras.

Los recipientes de muestreo utilizados en los monitoreos aquí presentados tienen la certificación de la USEPA Trace Clean grado A, o *Quality Assurance QA* por sus siglas en inglés, que pertenecen a la metodología "OSWER Directive 9240.0-05" "*Especificaciones y Guías para recipientes libres de contaminantes durante su fabricación*". Estos recipientes son de polietileno de alta densidad así como de vidrio ámbar. Así mismo todas las muestras han sido colectadas utilizando guantes estériles desechables de nitrilo, y preservadas como se indica en la tabla de preservación y manejo de muestras, en las cuales se describen los 2 tipos de preservantes, los químicos y de temperatura. Los preservantes químicos están orientados a fijar constituyentes y prevenir reacciones químicas durante el traslado de la muestra, mientras que la preservación por temperatura está orientada a evitar la volatilización de componentes y analitos, para evitar los procesos microbiológicos de degradación, y para detener o disminuir la actividad y cinética química.

El control y aseguramiento de calidad está orientado a garantizar la integridad y análisis de las muestras.

Tabla 9: Tiempos de retención y preservación para muestras

Parámetro	Recipiente y Volumen	Preservación y manejo	Tiempo de Retención	
			Extracción	Análisis
Hidrocarburos del Petróleo TPH	Vidrio Ámbar 1 L	Refrigerado 4°C, 2 mL HCl pH <2	7 días	40 días
Metales	Plástico HDPE 500 mL,	Refrigerado 4°C, 1 mL HNO ₃ pH <2	NA	6 meses
Mercurio (EPA 7470)	Plástico HDPE 500 mL,	Refrigerado 4°C, 1 mL HNO ₃ pH <2	NA	28 días
Cianuro Total, WAD y Libre	Plástico HDPE 1L	Refrigerado 4°C, 2 mL NaOH pH >12	NA	14 días
Aniones (Cloruros, Fluoruros, Sulfatos)	Plástico HDPE 500 mL,	Refrigerado 4°C	NA	28 días
Sulfuros	Plástico HDPE 1L	Refrigerado 4°C, 2 mL NaOH + Acetato de Zinc al 50%, pH >12	NA	7 días
Nutrientes	Plástico HDPE 500 mL,	Refrigerado 4°C, 2 mL H ₂ SO ₄ pH <2	NA	28 días
DQO	Plástico HDPE 500 mL,	Refrigerado 4°C, 2 mL H ₂ SO ₄ pH <2	NA	28 días
Aceites y Grasas	Vidrio Ámbar 1 L	Refrigerado 4°C, 2 mL HCl pH <2	NA	28 días
Alcalinidad, SST, SDT, ST, Conductividad, Dureza	Plástico HDPE 1L	Refrigerado 4°C	NA	7-14 Días





Fuente: SM, USEPA 2012.

Resultados y Discusión



Agua superficial

Rio Tzalá


En la tabla 12 se presentan los resultados y línea de base de comparación (LB) para las estaciones SW1, SW1-2, SW2. Todos los parámetros evaluados se reportaron similares a los datos obtenidos durante la LB, y el comportamiento de sus datos guarda relación con los dos trimestres anteriores, no se detectaron sólidos suspendidos evidenciando la época seca.

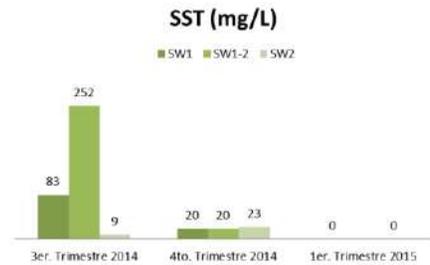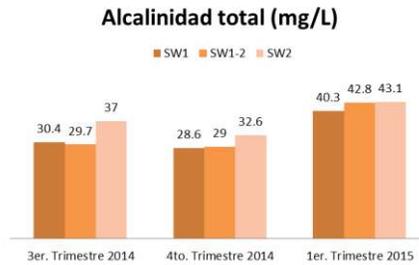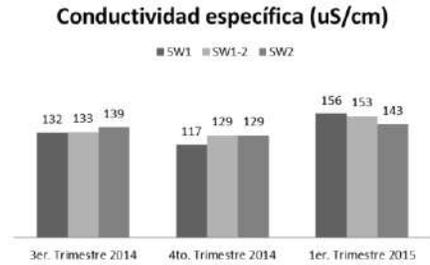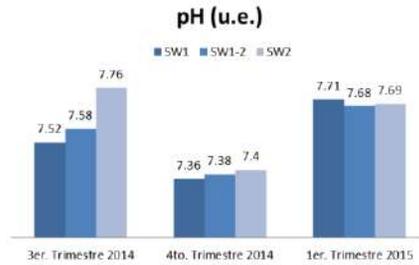

No se observaron cambios significativos entre las estaciones SW1 y SW2.

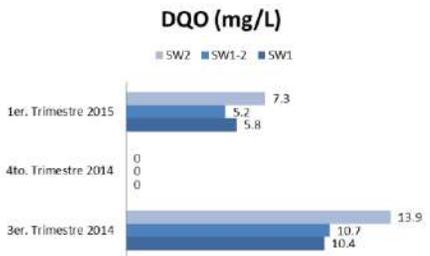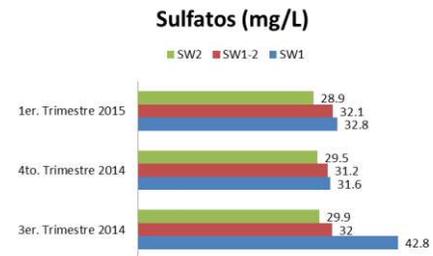

Dispersión y comparación de metales detectados SW1-SW2

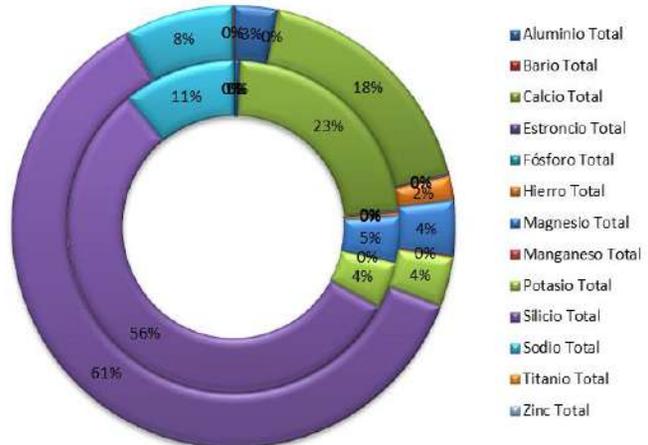

Riachuelo Quivichil y río Culco


En tabla 13 se muestran los resultados de calidad de agua para las estaciones SW3, SW4, y SW5, se adjuntan como comparación la estación SW11 y SW12 (río Culco antes y después de confluencia con el río Tzalá). Todos los parámetros evaluados son similares a los valores encontrados de la línea base y a los trimestres anteriores así como de época seca.

Riachuelo Quivichil

Las condiciones de la quebrada Quivichil se mantienen en relación a la calidad de agua de los trimestres anteriores. El parámetro que ha disminuido es el de sólidos suspendidos. Los sulfatos y conductividad guardan relación con la descarga. Estos parámetros son evaluados constantemente mediante estudios, monitoreos de peces y macroinvertebrados. En la cuenca del riachuelo Quivichil, se llevan controles para que el hábitat de la quebrada permanezca inalterado.


Río Culco

No se observan cambios significativos, ni presencia de metales pesados, cianuros, grasas, aceites. No se observan cambios significativos respecto a trimestres anteriores y línea base solamente cambios estacionales producidos por la época seca. Además se evidencia la influencia de las descargas urbanas de los cascos de Sipacapa, Tejutla y otros poblados.

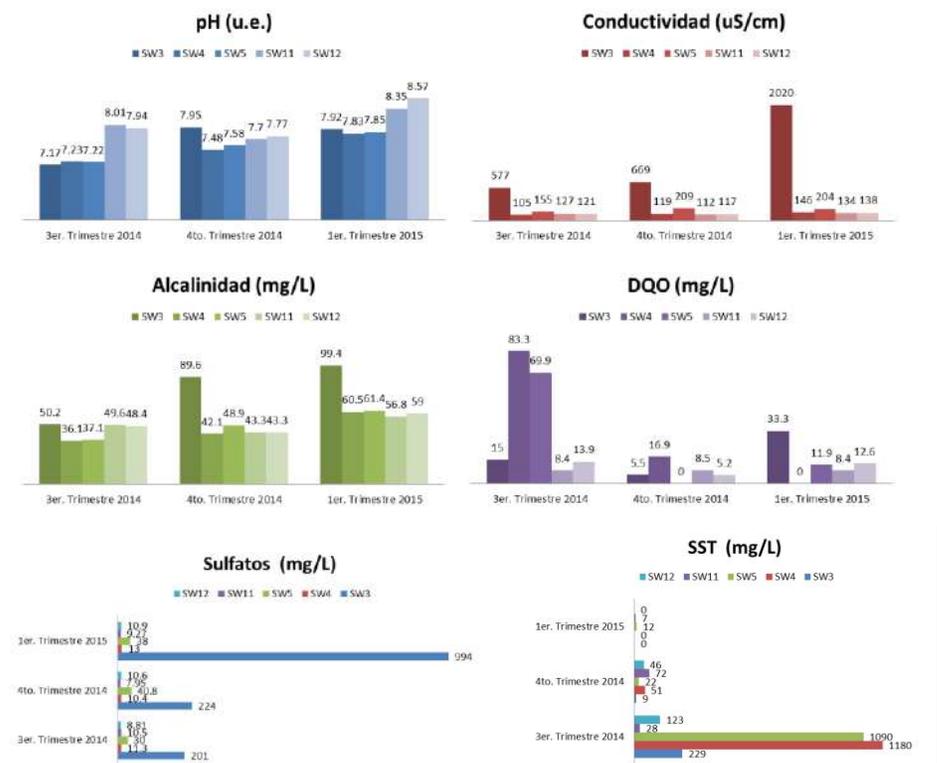


Agu subterránea

La calidad del agua subterránea para las estaciones de muestreo, todos los parámetros evaluados marcan una relación homogénea en función a los trimestres anteriores. En los gráficos siguientes se muestran las tendencias de algunos parámetros indicadores, no se observaron variaciones significativas, solamente cambios y diferencias respecto de las unidades hidrogeológicas del área.

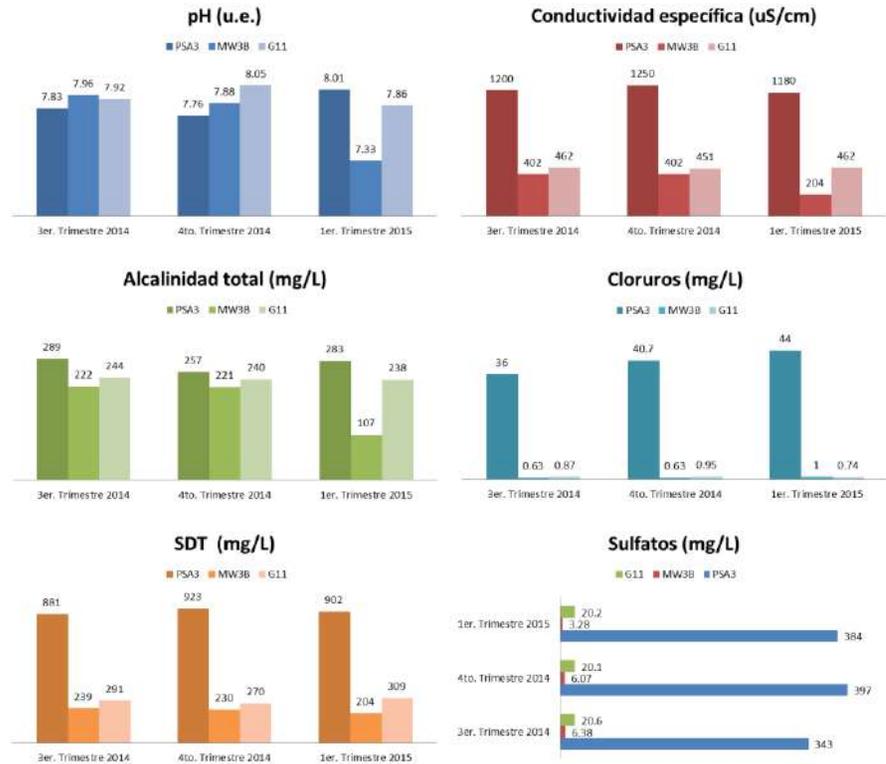

Descargas

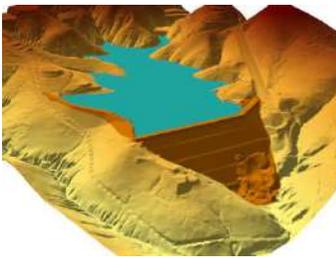

Represa de Colas

En la tabla 10 se presentan los resultados de la descarga de la planta de tratamiento de aguas industriales de Mina Marlin y por el sistema spillway. La estación de monitoreo D7SP muestra que todos los parámetros se encuentran en cumplimiento con los límites establecidos por el Reglamento de Descarga del Ministerio de Ambiente (Etapa 1) y con los límites de descarga para efluentes Mineros del Banco Mundial. El flujo de descarga fue de 100 m3/hora.

Tabla 10: Resultados de descargas

Muestra				D7SP
Mes				Feb
Fecha				02/15/2015
Laboratorio	Unidades	Estándares del IFC	Estándares del MARN	SVL
Número de Reporte de Laboratorio				W5B0287-08
pH – lab	u.e.	06-09	06-09	8.21
Temp del campo	°C	+/- 3°C		23.04
Cianuro Total	mg/l	1	3	0.051
Cianuro WAD	mg/l	0.5		<0.01
Cianuro Libre	mg/l	0.1		<0.01
Nitrógeno Total	mg/l		100	48.4
TKN	mg/l			22.6
Sólidos Suspendedos Totales	mg/l	50	600	<5
Hidrocarburos totales	mg/l			<1
Grasas y Aceites	mg/l	10	100	<0.5
DQO	mg/l	150		13.8
Arsénico Total	mg/l	0.1	0.5	0.0186
Cadmio Total	mg/l	0.05	0.4	<0.0002
Cobre Total	mg/l	0.3	4	<0.01
Cromo Total	mg/l	0.1	0.5	<0.006
Fósforo Total	mg/l		10	<0.05
Hierro Total	mg/l	2		<0.06
Mercurio Total	mg/l	0.002	0.1	<0.0002
Níquel Total	mg/l	0.5	4	<0.01
Plomo Total	mg/l	0.2	1	<0.0075
Zinc Total	mg/l	0.5	10	<0.01
Cromo Hexavalente Cr (VI)	mg/L		0.5	<0.03
Materia Flotante	---		ausente	Ausente
DBO	mg/L		100	<10
Color Aparente	UC HZ equiv. Unid. Pt-Co			<1
Color Real	UC HZ equiv. Unid. Pt-Co		1300	<1
Coliformes Fecales	NMP/100mL		< 1x10 ⁶	94



Proceso de muestreo compuesto

Fuente: Departamento de Ambiente Mina Marlin 2015. Ecosistemas reporte 295-15

Volúmenes de descarga

Los volúmenes de descarga durante los meses de enero, febrero y marzo son los siguientes,

Tabla 11: Volúmenes de descarga

	Unidades	Volumen
Planta de Tratamiento	m ³	223,352

Fuente: Departamento de Procesos Mina Marlin 2015.

Tabla 12: Resultados de calidad de agua río Tzalá

Estación Trimestre Fecha de muestreo Mes Laboratorio Número de Reporte de Laboratorio	SW1						SW1-2						SW2																							
	3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015		3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015		3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015																			
	08/10/2014		11/25/2014		02/27/2015		08/14/2014		11/25/2014		02/27/2015		08/09/2014		11/25/2014		02/14/2015																			
	Ago		Nov		Feb		Ago		Nov		Feb		Ago		Nov		Feb																			
	SVL		SVL		SVL		SVL		SVL		SVL		SVL		SVL		SVL																			
	W4H0264-02		W4L0003-01		W5C0099-04		W4H0399-09		W4L0003-03		W5C0099-03		W4H0264-02		W4L0003-02		W5B0287-02																			
	LB												LB												LB											
pH del campo	7.96	7.38	8.07	8.15	6.63	7.55	7.56	7.57	8.1	6.63	7.8	6.82	8.14	8.4	6.63																					
pH – lab	7.52	7.36	7.71	7.4	7.3	7.58	7.38	7.68	NA	NA	7.76	7.4	7.69	7.8	7.3																					
Temp del campo	17.82	16.43	16.32	26.3	11.3	21.94	14.24	13.36	26.3	14.6	18.85	13.6	14.31	26.8	11.3																					
Conductividad del campo	123.9	129.9	134.3	445	123	133.9	132.4	132.8	703	125	132.6	132.8	133.9	450	123																					
Conductividad - lab @ 25°C	132	117	156	187	133	133	129	153	NA	NA	139	129	143	178	133																					
Oxígeno Disuelto del campo	7.78	8.15	8.45	8.02	3.88	7.17	8.71	8.78	8.93	4.22	7.81	8.92	8.96	8.2	3.88																					
Alcalinidad Total	30.4	28.6	40.3	134	14	29.7	29	42.8	164	14	37	32.6	43.1	148	14																					
Bicarbonato como CaCO3	30.4	28.6	40.3	52.5	14	29.7	29	42.8	61.7	14	37	32.6	43.1	70	14																					
Carbonato como CaCO3	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND																					
Hidróxido como CaCO3	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND																					
Amonio	<0.03	<0.03	<0.03	0.307	0.103	<0.03	0.046	0.058	0.103	0.103	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.103																					
Cloruros	2.03	1.47	1.36	20.6	0.818	1.6	1.65	1.5	20.6	0.818	1.3	1.63	1.8	41	0.818																					
Fluoruros	0.15	0.12	0.127	0.41	0.41	<0.1	0.13	0.104	0.45	0.41	0.17	0.13	0.111	0.38	0.38																					
Cianuro Total	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND																					
Cianuro WAD	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND																					
Cianuro Libre	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND																					
Nitrógeno Total	0.569	0.506	<0.5	1.2	1.2	<0.5	0.515	<0.5	1.2	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	1.2																					
TKN	<0.5	<0.5	<0.5	8	1.7	<0.5	<0.5	<0.5	3.4	3.4	<0.5	<0.5	<0.5	3	8																					
Nitritos/Nitratos como N	0.298	0.401	0.139	0.319	0.319	0.234	0.347	0.144	ND	ND	0.242	0.35	0.117	0.319	0.319																					
Sulfatos	42.8	31.6	32.8	118	13	32	31.2	32.1	118	32.8	29.9	29.5	28.9	126	13																					
Sulfuro de hidrógeno	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND																					
Sólidos Disueltos Totales @ 180°C	139	115	152	875	129	143	122	149	875	150	137	124	127	1208	129																					
Sólidos Suspendidos Totales	83	20	<5	165	10	252	20	<5	165	14.8	9	23	<5	874	12.4																					
Sólidos Totales @ 105°C	235	149	163	909	98	407	154	162	909	160	150	159	147	256	98																					
Hidrocarburos totales	1.4	<1	<1	ND	ND	<2	0	<1	ND	ND	1.2	<1	<1	ND	ND																					
Grasas y Aceites	<0.5	<0.5	<0.5	ND	ND	<0.5	<0.5	<0.5	ND	ND	<0.5	<0.5	<0.5	ND	ND																					
DQO	10.4	<5	5.8	46	12	10.7	<5	5.2	46	12	13.9	<5	7.3	80	12																					
Aluminio Disuelto	0.084	0.182	0.1	9.63	ND	<0.08	0.173	<0.08	9.63	0.22	<0.08	0.1	<0.08	7.71	0.22																					
Aluminio Total	9.23	2.59	0.4	18.8	ND	20.6	2.5	0.35	18.8	0.538	1.45	2.56	0.66	20.8	0.489																					
Antimonio Disuelto	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND																					
Antimonio Total	<0.003	<0.003	<0.003	0.012	ND	<0.003	<0.003	<0.003	0.032	ND	<0.003	<0.003	<0.003	0.012	ND																					
Arsénico Disuelto	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND																					
Arsénico Total	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND																					
Bario Disuelto	0.036	0.0346	0.0356	0.178	0.019	0.0362	0.0367	0.0388	0.178	0.019	0.0395	0.0363	0.0381	0.144	0.019																					
Bario Total	0.0905	0.0514	0.0406	0.253	0.02	0.164	0.0533	0.0438	0.253	0.02	0.0478	0.0553	0.0449	0.29	0.02																					
Berillio Disuelto	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND																					
Berillio Total	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	0.009	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND																					
Boro Disuelto	<0.04	<0.04	<0.04	0.299	0.006	<0.04	<0.04	<0.04	0.299	0.007	<0.04	<0.04	<0.04	0.108	0.007																					
Boro Total	<0.04	<0.04	<0.04	0.267	0.006	<0.04	<0.04	<0.04	0.354	0.006	<0.04	<0.04	<0.04	0.101	0.011																					
Cadmio Disuelto	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND																					
Cadmio Total	0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	0.00024	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND																					
Calcio Disuelto	13.9	13	16.3	39.1	5.8	13.2	13.3	17	31.3	5.8	15.1	13.6	15.6	33.7	5.8																					
Calcio Total	14.5	13.5	16.5	46.1	6.11	17	14.1	17	49.2	6.11	14.3	14.3	16.2	44.5	6.11																					
Cobalto Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND																					

Estación Trimestre Fecha de muestreo Mes Laboratorio Número de Reporte de Laboratorio	SW1						SW1-2						SW2							
	3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015		3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015		3er. Trimestre 2014		4to. Trimestre 2014		1er. Trimestre 2015			
	08/10/2014	11/25/2014	02/27/2015	08/14/2014	11/25/2014	02/27/2015	08/09/2014	11/25/2014	02/14/2015	08/10/2014	11/25/2014	02/27/2015	08/09/2014	11/25/2014	02/14/2015	08/09/2014	11/25/2014	02/14/2015		
	Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb		
	SVL	SVL																		
	W4H0264-02	W4L0003-01	W5C0099-04	W4H0399-09	W4L0003-03	W5C0099-03	W4H0264-02	W4L0003-02	W5B0287-02	W4H0264-02	W4L0003-02	W5B0287-02	W4H0264-02	W4L0003-02	W5B0287-02	W4H0264-02	W4L0003-02	W5B0287-02		
	LB						LB						LB							
				Max	Min		Max	Min		Max	Min		Max	Min		Max	Min			
Cobalto Total	<0.006	<0.006	<0.006	0.014	ND	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	ND	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	ND	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	ND
Cobre Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND
Cobre Total	<0.01	<0.01	<0.01	0.028	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	0.028	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	0.013	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	0.013	0.008
Cromo Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND
Cromo Total	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND
Estroncio Disuelto	0.117	0.114	0.138	0.309	ND	0.113	0.117	0.144	0.317	ND	0.128	0.122	0.127	0.269	ND	0.128	0.122	0.127	0.269	ND
Estroncio Total	0.134	0.119	0.139	0.337	ND	0.16	0.124	0.142	0.354	ND	0.129	0.129	0.141	0.399	ND	0.129	0.129	0.141	0.399	ND
Fósforo Total	0.07	<0.05	<0.05	0.459	ND	0.148	<0.05	<0.05	0.158	ND	<0.05	<0.05	<0.05	0.3	ND	<0.05	<0.05	<0.05	0.3	ND
Hierro Disuelto	<0.06	0.067	0.106	4.87	0.256	<0.06	0.088	<0.06	4.87	0.189	0.075	<0.06	<0.06	4.24	0.244	0.075	<0.06	<0.06	4.24	0.244
Hierro Total	4.72	1.51	0.253	9.58	0.326	11.9	1.43	0.218	9.58	0.422	0.875	1.44	0.354	11.5	0.288	0.875	1.44	0.354	11.5	0.288
Litio Disuelto	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND
Litio Total	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND
Magnesio Disuelto	2.6	2.77	3.26	4.9	1.21	2.56	2.88	3.36	5.11	1.21	3	2.95	3.22	5.97	1.21	3	2.95	3.22	5.97	1.21
Magnesio Total	3.19	2.91	3.26	8.69	1.26	4.54	3.05	3.43	9.48	1.26	3.02	3.19	3.34	9.19	1.26	3.02	3.19	3.34	9.19	1.26
Manganeso Disuelto	0.0628	0.0957	0.0237	0.333	0.016	0.0324	0.0879	0.0082	0.333	0.013	0.0348	0.0578	0.0046	0.267	0.013	0.0348	0.0578	0.0046	0.267	0.013
Manganeso Total	0.17	0.131	0.0327	0.533	0.017	0.289	0.123	0.017	0.578	0.017	0.0587	0.0934	0.0136	0.594	0.017	0.0587	0.0934	0.0136	0.594	0.017
Mercurio Disuelto	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0056	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006	0.0003
Mercurio Total	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.467	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.233	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.289	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.289	ND
Molibdeno Disuelto	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND
Molibdeno Total	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND
Níquel Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND
Níquel Total	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND
Plata Disuelta	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND
Plata Total	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	ND
Plomo Disuelto	<0.0075	<0.0075	<0.0075	0.02	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND
Plomo Total	<0.0075	<0.0075	<0.0075	0.022	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND
Potasio Disuelto	3.22	2.72	3.25	5.28	0.96	3.15	2.68	3.36	3.99	0.96	2.94	2.75	3.22	6.17	0.96	2.94	2.75	3.22	6.17	0.96
Potasio Total	3.56	2.83	3.25	59.9	1.02	4.24	2.82	3.29	59.9	1.02	2.84	2.87	3.27	23.5	1.02	2.84	2.87	3.27	23.5	1.02
Selenio Disuelto	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND
Selenio Total	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND
Silicio Disuelto	35.4	36.9	38.7	21.3	2.68	34.1	37.2	39	21.3	2.68	40.1	37.5	40.7	23.2	2.12	40.1	37.5	40.7	23.2	2.12
Silicio Total	64.1	46.8	40.5	43.6	6.34	92.8	47.7	40.1	43.6	6.34	45.3	48.9	43.7	37.9	6.34	45.3	48.9	43.7	37.9	6.34
Sodio Disuelto	6.29	6.02	7.81	11.6	1.67	6.11	6.09	8.05	8.6	1.63	6.55	6.28	7.39	418	1.67	6.55	6.28	7.39	418	1.67
Sodio Total	6.14	5.97	7.89	11.8	1.79	6.77	6.12	7.87	12.1	1.79	6.07	6.32	7.89	409	1.79	6.07	6.32	7.89	409	1.79
Talio Disuelto	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	ND	<0.001	<0.001	<0.001	ND	ND	<0.001	<0.001	<0.001	ND	ND
Talio Total	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND
Titanio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	0.256	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.256	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.233	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.233	ND
Titanio Total	0.237	0.0664	0.0061	0.511	ND	0.447	0.0653	0.006	0.511	ND	0.0369	0.0674	0.0144	0.522	ND	0.0369	0.0674	0.0144	0.522	ND
Vanadio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	ND
Vanadio Total	0.012	<0.005	<0.005	0.023	ND	0.0296	<0.005	<0.005	0.023	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.031	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.031	ND
Zinc Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	0.053	ND	0.0108	<0.01	<0.01	0.053	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.047	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.047	ND
Zinc Total	0.0162	<0.01	<0.01	0.059	ND	0.0289	<0.01	<0.01	0.062	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.056	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.056	ND

ND: No detectado

Hidrocarburos Totales: Resultado por debajo del límite de detección de los rangos de diesel, hexanos, y aceites.

¹Unidades: pH: u.e., Conductividad uS/cm, metales y demás parámetros: mg/l, Temperatura: °C

²LB:: Línea Base Máximos 2005.

Fuente: Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 2015.

Tabla 13: Resultados de calidad de agua Riachuelo Quivichil y río Cuitco

Estación	SW3					SW4					SW5					SW11			SW12		
	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015
Trimestre	08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015	Max	Min	08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015	Max	Min	08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015	Max	Min	08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015	08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015
Fecha de muestreo																					
Mes	Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb
Laboratorio	SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL	SVL	SVL	SVL
Número de Reporte de Laboratorio	W4I0024-02	W4K0232-03	W5B0287-07			W4I0024-03	W4K0232-02	W5B0287-06			W4I0024-04	W4K0232-01	W5B0287-05			W4H0492-01	W4K0265-01	W5B0387-04	W4H0492-02	W4K0265-02	W5B0387-05
	LB					LB					LB										
	Max	Min				Max	Min				Max	Min									
pH del campo	8.05	8.27	8.38	8.85	6.77	7.61	7.72	7.94	8.48	6.77	7.83	7.79	7.89	8.42	7.19	8.15	7.86	8.95	7.75	8.08	8.9
pH – lab	7.17	7.95	7.92	8.21	7.61	7.23	7.48	7.83	7.59	7.22	7.22	7.58	7.85	7.55	7.19	8.01	7.7	8.35	7.94	7.77	8.57
Temp del campo	22.07	19.55	14.65	30.8	18.2	21.63	18.16	14.92	22.9	18.8	21.59	17.39	15.07	23.2	17.6	22.81	20.43	19.76	21.14	21.46	20.87
Conductividad del campo	607.7	726.9	1941	588	110	107	127.1	138.2	193	78	156.9	216.4	193.6	218	87	133.8	108.2	125.9	122.6	116.2	131.2
Conductividad - lab @ 25°C	577	669	2020	219	119	105	119	146	114	92	155	209	204	121	92.5	127	112	134	121	117	138
Oxígeno Disuelto del campo	7.92	8.14	9.65	7.64	3.25	7.53	8.54	9.75	11.5	3.42	7.64	8.67	9.17	13.22	3.6	6.55	7.71	8.82	7.53	8.09	9.26
Alcalinidad Total	50.2	89.6	99.4	170	41	36.1	42.1	60.5	162	30	37.1	48.9	61.4	170	28	49.6	43.3	56.8	48.4	43.3	59
Bicarbonato como CaCO3	50.2	89.6	99.4	170	41	36.1	42.1	60.5	87.5	30	37.1	48.9	61.4	90	28	49.6	43.3	55.4	48.4	43.3	54.6
Carbonato como CaCO3	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	6.66	6.66	<1	<1	1.4	<1	<1	4.4
Hidróxido como CaCO3	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Amonio	1.99	0.584	4.16	0.44	ND	0.087	0.048	<0.03	0.13	0.13	0.214	0.111	<0.03	0.61	0.61	<0.03	0.032	0.045	0.093	<0.03	0.033
Cloruros	9.8	14	51.4	16.8	2.35	2.32	2.41	3.2	10.4	1.7	2.64	4.09	4.25	5.87	1.63	2.7	2.3	2.18	2.4	2.4	2.25
Fluoruros	0.34	0.31	1	0.45	0.1	0.16	<0.1	0.13	0.47	0.47	0.14	<0.1	0.124	0.46	0.46	0.13	<0.1	<0.1	0.13	<0.1	<0.1
Cianuro Total	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cianuro WAD	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cianuro Libre	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nitrógeno Total	7.99	4.13	32	ND	ND	1.25	1.08	<0.5	1.3	1.3	1.71	1.56	1.07	1.1	ND	1.26	1.23	<0.5	1.41	1.07	<0.5
TKN	2.85	0.99	5.24	3	2.87	<2.5	<0.5	<0.5	3.6	1.26	6.46	0.79	<0.5	3	1.79	<0.5	<0.5	<0.5	0.55	<0.5	<0.5
Nitritos/Nitratos como N	4.47	3.88	25.3	0.2	0.2	0.741	0.881	0.225	0.401	0.401	0.952	1.33	0.85	0.295	0.295	0.829	1.01	0.266	0.87	0.877	0.183
Sulfatos	201	224	994	97.4	8	11.3	10.4	13	15.8	7.7	30	40.8	38	14.7	6.9	10.5	7.95	9.27	8.81	10.6	10.9
Sulfuro de hidrógeno	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Sólidos Disueltos	420	413	1620	587	120	162	147	126	245	95	194	197	152	395	55	119	135	118	120	137	120
Sólidos Suspendidos	229	9	<5	158	5.33	1180	51	<5	1090	6.5	1090	22	12	1490	7.5	28	72	7	123	46	<5
Sólidos Totales	656	548	1790	340	170	1330	205	143	1335	119	1270	243	192	1808	55	146	228	128	251	198	134
Hidrocarburos totales	<1	<1	<1	ND	ND	<2	<1	<1	ND	ND	<3	<1	<1	ND	ND	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Grasas y Aceites	<0.5	<0.5	<0.5	6.16	ND	<0.5	<0.5	<0.5	ND	ND	<0.5	<0.5	<0.5	ND	ND	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
DQO	15	5.5	33.3	34	ND	83.3	16.9	<5	239	14	69.9	<5	11.9	165	10	8.4	8.5	8.4	13.9	5.2	12.6
Aluminio Disuelto	0.231	<0.08	<0.08	0.789	0.689	<0.08	<0.08	<0.08	2.27	2.27	<0.08	<0.08	<0.08	1.53	1.53	<0.08	0.19	<0.08	<0.08	0.118	<0.08
Aluminio Total	21.1	3.86	<0.08	32.3	ND	88.5	6.43	0.37	35	ND	91.3	6.06	1	44.6	0.016	3.62	9.87	0.34	13.3	7.92	0.29
Antimonio Disuelto	0.00485	0.00354	0.0184	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Antimonio Total	0.00321	0.00336	0.0159	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003

Estación	SW3					SW4					SW5					SW11			SW12		
	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015
Trimestre	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	2014	2014	2015
Fecha de muestreo	08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015	08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015
Mes	Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb
Laboratorio	SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL	SVL	SVL	SVL
Número de Reporte de Laboratorio	W4I0024-02	W4K0232-03	W5B0287-07			W4I0024-03	W4K0232-02	W5B0287-06			W4I0024-04	W4K0232-01	W5B0287-05			W4H0492-01	W4K0265-01	W5B0387-04	W4H0492-02	W4K0265-02	W5B0387-05
Arsénico Disuelto	<0.003	0.0039	0.00872	0.012	ND	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Arsénico Total	0.0031	0.0037	0.00797	0.021	ND	0.0051	<0.003	<0.003	0.006	ND	0.0054	<0.003	<0.003	0.006	ND	<0.003	<0.003	<0.003	0.0063	<0.003	<0.003
Bario Disuelto	0.14	0.123	0.0852	0.218	0.005	0.0378	0.0366	0.0413	0.087	0.017	0.0541	0.051	0.0442	0.058	0.016	0.0418	0.0388	0.0333	0.0381	0.0364	0.0325
Bario Total	0.241	0.139	0.0891	0.474	0.065	0.705	0.0792	0.0479	0.847	0.018	0.702	0.0872	0.0546	1.1	0.017	0.071	0.103	0.0382	0.129	0.0931	0.0381
Berillio Disuelto	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Berillio Total	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	ND	ND	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Boro Disuelto	0.289	0.232	1.13	0.237	ND	<0.04	<0.04	<0.04	0.028	ND	<0.04	0.043	0.047	0.189	ND	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
Boro Total	0.259	0.236	1.26	0.454	ND	<0.04	<0.04	<0.04	0.099	ND	<0.04	0.043	0.052	0.232	ND	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
Cadmio Disuelto	<0.0002	<0.0002	0.00022	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Cadmio Total	0.00033	<0.0002	<0.0002	0.035	ND	0.00075	<0.0002	<0.0002	ND	ND	0.00084	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.00036	<0.0002	<0.0002
Calcio Disuelto	54.6	77.4	228	76.4	8	8.85	11	13.9	25.2	4.2	12.9	20.6	19.8	12.1	4	12.1	10.6	13.3	11.3	11.1	14
Calcio Total	53	77.3	237	115	10.4	15.7	11.2	14.2	26.8	3.6	20.2	20.5	20	28.4	4.2	12.5	10.8	12.4	13.6	11.6	13.2
Cobalto Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Cobalto Total	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	0.0153	<0.006	<0.006	ND	ND	0.0168	<0.006	<0.006	0.019	0.014	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Cobre Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cobre Total	<0.01	<0.01	<0.01	0.017	0.008	0.036	<0.01	<0.01	ND	ND	0.038	<0.01	<0.01	0.037	0.007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cromo Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	ND	ND	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Cromo Total	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	0.012	0.0138	<0.006	<0.006	ND	ND	0.0146	<0.006	<0.006	0.011	0.005	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Estroncio Disuelto	0.527	0.902	2.5	0.921	ND	0.0808	0.0969	0.108	0.167	ND	0.12	0.207	0.163	0.123	ND	0.108	0.0907	0.0986	0.102	0.0964	0.104
Estroncio Total	0.539	0.92	2.8	1.14	ND	0.185	0.104	0.12	0.257	ND	0.231	0.214	0.182	0.198	ND	0.111	0.0978	0.0918	0.123	0.103	0.0986
Fósforo Total	0.104	<0.05	<0.05	0.232	ND	0.828	0.054	<0.05	1	ND	0.847	0.052	<0.05	0.395	ND	0.068	0.07	<0.05	0.115	0.078	<0.05
Hierro Disuelto	0.105	<0.06	<0.06	0.267	ND	<0.06	<0.06	<0.06	1.6	ND	<0.06	<0.06	<0.06	ND	ND	0.066	0.205	<0.06	<0.06	0.113	<0.06
Hierro Total	9.14	1.41	<0.06	20.2	ND	49	2.67	0.243	23.2	ND	52.4	2.48	0.588	29.8	ND	1.71	5.01	0.252	7.65	3.78	0.219
Litio Disuelto	<0.02	0.056	0.236	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Litio Total	0.024	0.062	0.251	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	ND	ND	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Magnesio Disuelto	8.04	12.2	28.6	15.2	2.34	2.35	3.05	3.87	4.42	1.12	2.96	4.42	4.62	3.3	1.08	3.5	3.17	3.86	3.41	3.19	3.82
Magnesio Total	9.38	12.2	28.7	25.8	3.12	6.4	3.21	4	7.13	1.26	7.44	4.44	4.57	6.93	1.18	3.43	3.31	3.87	3.92	3.38	3.81
Manganeso Disuelto	0.0225	0.0102	0.0172	0.076	0.006	0.0331	0.0285	0.0376	0.062	0.013	0.0522	0.0233	0.0366	0.033	0.008	0.0287	0.0303	0.0198	0.0482	0.0379	0.0161
Manganeso Total	0.13	0.026	0.0185	0.524	0.007	1.42	0.0714	0.0547	1.46	0.016	1.39	0.0625	0.0788	2	0.016	0.089	0.087	0.0406	0.165	0.0955	0.038
Mercurio Disuelto	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.024	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0007	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Mercurio Total	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0374	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0071	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ND	ND	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Molibdeno Disuelto	0.046	<0.008	0.127	0.007	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Molibdeno Total	0.046	0.017	0.142	0.006	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	ND	ND	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Níquel Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Níquel Total	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.008	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Estación	SW3						SW4						SW5						SW11			SW12		
	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	LB		3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015			
Trimestre	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	Max	Min	2014	2014	2015	2014	2014	2015			
Fecha de muestreo	08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/29/2014	11/08/2014	02/15/2015			08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015	08/17/2014	11/11/2014	02/19/2015			
Mes	Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb			Ago	Nov	Feb	Ago	Nov	Feb			
Laboratorio	SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL			SVL	SVL	SVL	SVL	SVL	SVL			
Número de Reporte de Laboratorio	W4I0024-02	W4K0232-03	W5B0287-07			W4I0024-03	W4K0232-02	W5B0287-06			W4I0024-04	W4K0232-01	W5B0287-05			W4H0492-01	W4K0265-01	W5B0387-04	W4H0492-02	W4K0265-02	W5B0387-05			
Plata Disuelta	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
Plata Total	<0.005	<0.005	<0.005	0.116	0.116	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
Plomo Disuelto	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	ND	ND	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075			
Plomo Total	<0.0075	<0.0075	<0.0075	0.014	0.003	0.015	<0.0075	<0.0075	0.018	0.003	0.0137	<0.0075	<0.0075	0.022	0.003	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	0.0088	<0.0075			
Potasio Disuelto	6.54	6.32	17.5	30.7	1.42	3.22	2.86	3.55	51.9	1.06	3.58	3.32	3.84	3.87	1.01	3.43	2.9	3.49	3.4	3.05	3.53			
Potasio Total	7.44	6.32	17.9	11.7	1.58	5.83	3	3.63	6.08	1.17	6.15	3.4	3.93	6.83	1.1	3.56	3.38	3.24	4.07	3.31	3.28			
Selenio Disuelto	0.0033	<0.003	0.0112	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	ND	ND	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			
Selenio Total	<0.005	<0.003	0.0081	ND	ND	<0.005	<0.003	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.003	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.003	<0.005	<0.005	<0.003	<0.005			
Silicio Disuelto	26.1	43.8	40.2	27.1	3.3	35.1	44.9	40	22.7	2.33	34.1	44.2	39.4	21.5	2.71	47.2	47.3	39.5	47.1	46	38.4			
Silicio Total	85.1	53.5	41.2	60.3	5.8	160	61.8	42.3	37.2	2.33	153	60.4	42.5	42.1	5.86	54.4	74.1	42.1	73.3	68.9	43.7			
Sodio Disuelto	51.5	45.4	218	45.8	1.9	6.92	7.56	10.1	12.5	1.92	11	12.6	15.1	8.85	1.73	8	6.64	9.73	7.8	6.94	9.65			
Sodio Total	50.7	45.2	217	85.1	2	7.9	7.68	10.8	20.8	2.17	11.7	12.3	15.5	17.2	2.09	8.03	6.61	8.92	8.23	6.82	9.05			
Talio Disuelto	<0.001	<0.001	<0.001	ND	ND	<0.001	<0.001	<0.001	ND	ND	<0.001	<0.001	<0.001	ND	ND	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
Talio Total	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	ND	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
Titanio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	0.046	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.111	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.065	ND	<0.005	0.0088	<0.005	<0.005	0.0053	<0.005			
Titanio Total	0.378	0.0731	<0.005	0.876	ND	2.44	0.158	0.012	1.62	ND	2.54	0.144	0.0397	2.34	ND	0.114	0.337	0.0118	0.511	0.243	0.0092			
Vanadio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	ND	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	ND	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	ND	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
Vanadio Total	0.021	0.0064	<0.005	0.056	ND	0.108	0.0082	<0.005	0.069	ND	0.119	0.0075	<0.005	0.087	ND	0.007	0.0207	<0.005	0.0328	0.0148	<0.005			
Zinc Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	0.044	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.027	ND	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	ND	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
Zinc Total	0.0207	<0.01	<0.01	0.05	ND	0.1	0.0116	<0.01	0.073	ND	0.102	<0.01	<0.01	0.079	ND	<0.01	0.017	<0.01	0.0174	0.0129	<0.01			

ND: No detectado

Hidrocarburos Totales: Resultado por debajo del límite de detección de los rangos de diesel, hexanos, y aceites.

¹Unidades: pH: u.e., Conductividad uS/cm, metales y demás parámetros: mg/l, Temperatura: °C

²LB:: Línea Base Máximos 2005.

Fuente: Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 2015.

Tabla 14: Resultados de calidad de agua subterránea

Estación	PSA3			MW3B			G11		
	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015
Trimestre	08/10/2014	11/11/2014	02/14/2015	08/17/2014	11/08/2014	02/14/2015	08/15/2014	11/13/2014	02/28/2015
Fecha de muestreo	08/10/2014	11/11/2014	02/14/2015	08/17/2014	11/08/2014	02/14/2015	08/15/2014	11/13/2014	02/28/2015
Mes	May	Nov	Feb	May	Nov	Feb	May	Nov	Feb
Laboratorio	SVL								
Número de Reporte de Laboratorio	W4H0264-01	W4K0265-03	W5B0287-03	W4H0492-04	W4K0232-06	W5D0004-01	W4H0492-03	W4K0302-03	W5C0099-01
pH del campo	7.4	7.33	7.54	7.67	7.43	7.14	7.16	7.23	7.85
pH – lab	7.83	7.76	8.01	7.96	7.88	7.33	7.92	8.05	7.86
Temp del campo	24.98	23.54	28.78	24.17	23.62	25.15	22.36	21.5	21.61
Conductividad del campo	1383	1360	1157	424.8	435.1	185.8	470.6	508.1	380
Conductividad - lab @ 25°C	1200	1250	1180	402	402	204	462	451	462
Oxígeno Disuelto del campo	5.26	6.64	6.53	0.04	0.08	3.01	2.35	2.49	3.73
Alcalinidad Total	289	257	283	222	221	107	244	240	238
Bicarbonato como CaCO3	289	257	283	222	221	107	244	240	238
Carbonato como CaCO3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Hidróxido como CaCO3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Amonio	<0.03	<0.03	0.043	<0.03	0.043	<0.03	<0.03	<0.03	0.039
Cloruros	36	40.7	44	0.63	0.63	1	0.87	0.95	0.74
Fluoruros	0.69	0.89	0.854	<0.1	<0.1	<0.1	0.25	0.28	0.241
Cianuro Total	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cianuro WAD	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cianuro Libre	<0.01	0	<0.01	0	0	0	0	0	0
Nitrógeno Total	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
TKN	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.82	<0.5	<0.5	<0.5
Nitritos/Nitratos como N	<0.05	0.149	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Sulfatos	343	397	384	6.38	6.07	3.28	20.6	20.1	20.2
Sulfuro de hidrógeno	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Sólidos Disueltos Totales @ 180°C	881	923	902	239	230	204	291	270	309
Sólidos Suspendidos Totales	<5	<5	<5	<5	<5	39	<5	<5	<5
Sólidos Totales @ 105°C	933	962	954	244	276	246	304	281	324
Hidrocarburos totales	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Grasas y Aceites	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aluminio Disuelto	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
Antimonio Disuelto	<0.003	0.0122	0.0052	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Arsénico Disuelto	0.0533	0.0282	0.0412	<0.003	0.0033	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Bario Disuelto	0.0331	0.0406	0.0385	0.429	0.409	0.17	0.138	0.127	0.13
Berilio Disuelto	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Boro Disuelto	0.587	0.691	0.639	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
Cadmio Disuelto	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Calcio Disuelto	147	149	151	30.9	28.7	23.6	56	55.6	54.3
Cobalto Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006

Estación	PSA3			MW3B			G11		
	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2014	4to. Trimestre 2014	1er. Trimestre 2015
Trimestre	08/10/2014	11/11/2014	02/14/2015	08/17/2014	11/08/2014	02/14/2015	08/15/2014	11/13/2014	02/28/2015
Fecha de muestreo	08/10/2014	11/11/2014	02/14/2015	08/17/2014	11/08/2014	02/14/2015	08/15/2014	11/13/2014	02/28/2015
Mes	May	Nov	Feb	May	Nov	Feb	May	Nov	Feb
Laboratorio	SVL								
Número de Reporte de Laboratorio	W4H0264-01	W4K0265-03	W5B0287-03	W4H0492-04	W4K0232-06	W5D0004-01	W4H0492-03	W4K0302-03	W5C0099-01
Cobre Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cromo Disuelto	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Estroncio Disuelto	2.59	2.43	2.38	0.654	0.623	0.171	0.482	0.443	0.481
Hierro Disuelto	<0.06	<0.06	0.069	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
Litio Disuelto	0.22	0.255	0.255	0.066	0.071	0.025	0.024	<0.02	0.027
Magnesio Disuelto	25.1	27.8	25.8	8.11	7.5	3.69	11.8	12.1	11.4
Manganeso Disuelto	0.0951	0.0532	0.085	0.0051	0.0204	0.0064	<0.004	0.007	<0.004
Mercurio Disuelto	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
Molibdeno Disuelto	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Níquel Disuelto	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Plata Disuelta	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Plomo Disuelto	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075	<0.0075
Potasio Disuelto	3.33	4.32	3.76	6.34	5.95	5	6.79	6.59	6.82
Selenio Disuelto	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Silicio Disuelto	43.4	41.8	39.1	28.1	28.4	83	38.9	36.7	34.5
Sodio Disuelto	94.2	103	98.7	50.9	54.2	16.7	31.7	32.3	32.2
Talio Disuelto	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Titanio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Vanadio Disuelto	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.0144	<0.005	<0.005	<0.005
Zinc Disuelto	0.288	0.168	0.179	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

ND: No detectado

Hidrocarburos Totales: Resultado por debajo del límite de detección de los rangos de diesel, hexanos, y aceites.

¹Unidades: pH: u.e., Conductividad uS/cm, metales y demás parámetros: mg/l, Temperatura: °C²LB: Línea Base Máximos 2005.

Fuente: Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 2015.

Calidad de Sedimentos

En la Tabla 15 y 16 se presentan los resultados de los metales presentes en sedimentos y rocas en los puntos de muestreo del Río Tzalá (SW1, SW1-2, SW2) y Riachuelo Quivichil y Río Cuilco (SW3, SW4, SW5).

Se concluye que no se observan variaciones significativas entre estaciones y entre los 3 años de comparación. Las variaciones obtenidas para algunos parámetros son producto del cambio constante de los meandros de los ríos, el arrastre y la dinámica de sus lechos. Estas son variaciones hidromorfológicas de los ríos y riachuelos que producen las variaciones descritas las cuales no presentan ningún evento significativo de discusión.

Tabla 15: Resultados de calidad de sedimentos Río Tzalá

Mes		SW1			SW1-2			SW2		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Fecha		02/15/2013	03/21/2014	03/06/2015	02/15/2013	03/21/2014	03/06/2015	02/15/2013	03/21/2014	03/06/2015
Laboratorio		SVL								
Reporte de Laboratorio	Unidad	W3B0396-09	W4C0438-01	W5C0101-04	W3B0396-10	W4C0438-03	W5C0101-06	W3B0396-11	W4C0438-02	W5C0101-05
Aluminio	mg/Kg	10100	11000	14100	12200	9870	13300	12100	10000	10500
Antimonio	mg/Kg	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
Arsénico	mg/Kg	1.64	0.594	0.377	<1.5	1.02	0.504	<1.5	1.99	<0.3
Bario	mg/Kg	113	160	154	101	171	147	147	218	121
Cadmio	mg/Kg	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
Cobalto	mg/Kg	6.84	7.32	8.79	4.47	6.58	7.94	6.25	6.92	7.16
Cobre	mg/Kg	6.68	9.08	6.92	7.12	6.96	6.71	6.6	6.77	6.07
Cromo	mg/Kg	2.33	4.75	4.27	4.82	3.99	4.38	2.91	4.1	4.28
Estroncio	mg/Kg	36.9	69.4	81.4	40.2	85.1	74.9	51.2	88.3	66.4
Hierro	mg/Kg	10700	15500	14700	13100	15800	15800	12700	17000	15100
Manganeso	mg/Kg	345	503	511	247	470	547	454	540	366
Mercurio	mg/Kg	0.055	0.033	<0.033	0.047	<0.033	<0.033	0.072	<0.033	<0.033
Níquel	mg/Kg	3.87	1.35	2.22	4.75	<1	2.1	4.72	<1	2.05
Plata	mg/Kg	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.0645	<0.05
Plomo	mg/Kg	3.23	3.35	1.95	2.27	4.71	2.29	3.5	3.79	1.84
Selenio	mg/Kg	<0.05	0.603	<0.3	<0.3	0.62	<0.3	<0.3	0.597	<0.3
Silicio	%	11.1	29.6	22.2	9.5	28.2	20.4	9.37	27.8	25.9
Talio	mg/Kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.138	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Vanadio	mg/Kg	29	39.7	37.3	31.8	38.3	38.5	31.4	35.7	39.8
Zinc	mg/Kg	31.7	29.1	39	29.5	29.6	34.6	27.3	31.7	40.3

¹Unidades: mg/Kg.

Fuente: Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 2015.

Tabla 16: Resultados de calidad de sedimentos Riachuelo Quivichil y Río Cuilco

Mes		SW3			SW4			SW5		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Fecha		02/14/2013	02/25/2014	03/06/2015	02/14/2013	02/25/2014	03/06/2015	02/14/2013	02/25/2014	03/06/2015
Laboratorio		SVL								
Número de Reporte de Laboratorio	Unidad	W3B0396-01	W4C0021-01	W5C0101-01	W3B0396-02	W4C0021-02	W5C0101-02	W3B0396-03	W4C0021-03	W5C0101-03
Aluminio	mg/Kg	4450	6010	7190	6560	5280	7800	6730	6040	11500
Antimonio	mg/Kg	<0.3	<0.3	0.716	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
Arsénico	mg/Kg	1.72	4.39	1.85	1.52	1.79	1.48	1.74	2.79	1.59
Bario	mg/Kg	84.1	108	60	88.1	79.1	125	100	121	124
Cadmio	mg/Kg	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
Cobalto	mg/Kg	2.22	4.52	4.68	3.27	4.79	5.39	4.78	6.46	5.79
Cobre	mg/Kg	1.24	8.48	6.39	4.11	3.44	5.23	4.55	5.06	5.58
Cromo	mg/Kg	0.83	2.52	3.48	4.57	7.39	7.52	7.46	4.44	6.54
Estroncio	mg/Kg	7.96	33.1	44.9	22	19.7	45.1	23.6	31	35.3
Hierro	mg/Kg	2970	14200	13700	10700	18100	18200	16800	15200	16300
Manganeso	mg/Kg	97.5	339	426	193	304	417	335	460	383
Mercurio	mg/Kg	0.323	0.043	<0.033	0.187	<0.033	<0.033	<0.033	<0.033	<0.033
Níquel	mg/Kg	1.5	1.32	2	4.52	1.64	2.62	6.16	1.35	2.21
Plata	mg/Kg	0.079	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Plomo	mg/Kg	2.53	11.1	5.9	12.8	2.74	3.62	3.11	6.37	4.52
Selenio	mg/Kg	0.578	0.483	<0.3	<0.3	0.361	<0.3	<0.3	0.376	<0.3
Silicio	%	31.1	26.6	25.5	12.9	23.1	19.4	11.2	26.9	16.6
Talio	mg/Kg	<0.1	0.126	<0.1	0.12	<0.1	<0.1	<0.1	0.149	0.108
Vanadio	mg/Kg	5.48	23.9	26.7	32.4	59	54.6	55.7	36.1	47.1
Zinc	mg/Kg	8.58	48.7	28.9	22.3	33	33.6	30.2	31.4	27.9

¹Unidades: mg/Kg.

Fuente: Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 2014.

Conclusión

El Monitoreo de Mina Marlin para el Informe de Cumplimiento del 1er. Trimestre 2015, fue realizado según los requerimientos establecidos y no mostró ni se observaron datos fuera de especificación para la calidad de Aire, Ruido y Agua y de sedimentos en los alrededores, en cumplimiento con las guías y normativas ambientales especificadas para la Mina Marlin.

Anexos

Anexo 1 Resultados de laboratorio calidad de aire

Anexo 2 Resultados de laboratorio de calidad de agua

Anexo 3 Resultados de laboratorio de calidad de sedimentos

Anexo 4 Informe de monitoreo de biología acuática época lluviosa 2014.